




## Wiederinbetriebnahme des Systems nach einer Auslösung der Aerosol-Brandunterdrückungs- und Löschanlage

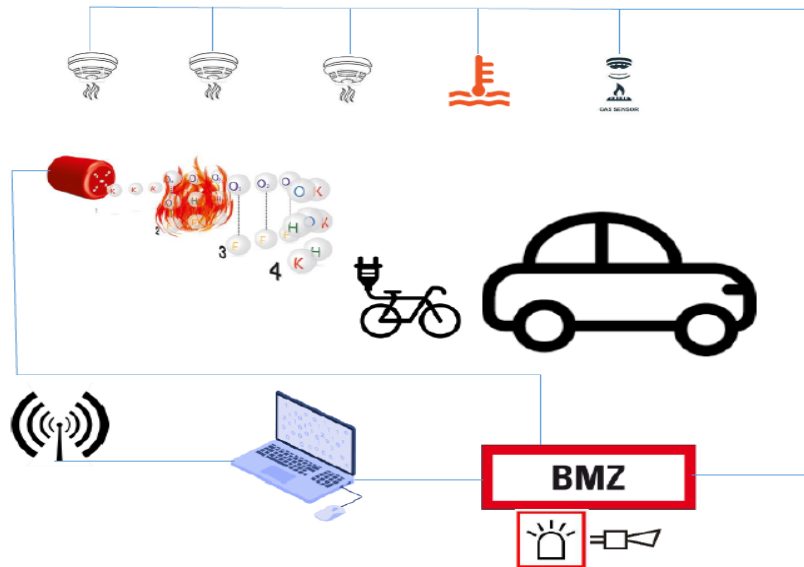

- Meldung erfolgt aus dem System an den Betreiber/Kunden

„1“



- Begutachten des Havaristen durch Betreiber/Kunde/Gutachter

„2“



- Reinigung des Quarantänebehälters durch Betreiber/Kunden und/oder eines Entsorgungsunternehmens

„3“



- Meldung an **HERGERS-Brandschutz** durch den Betreiber/Kunden das der Behälter bereit zur Wiederinbetriebnahme ist:

„4“



**Innerhalb von 24 Stunden**



- **Versandbereitschaft aller Komponenten zur  
Wiederinbetriebnahme ab  
Werk Delmenhorst**

„5“



**Innerhalb von 24 Stunden**

- **Wiederinbetriebnahme des Systems durch  
HERGERS-Brandschutz beim Betreiber/Kunden vor Ort**

„6“



- **Restart „6“ des kompletten Systems ca. 48 Stunden nach  
erfolgter Meldung Schritt „3“ durch den Betreiber/Kunden**